



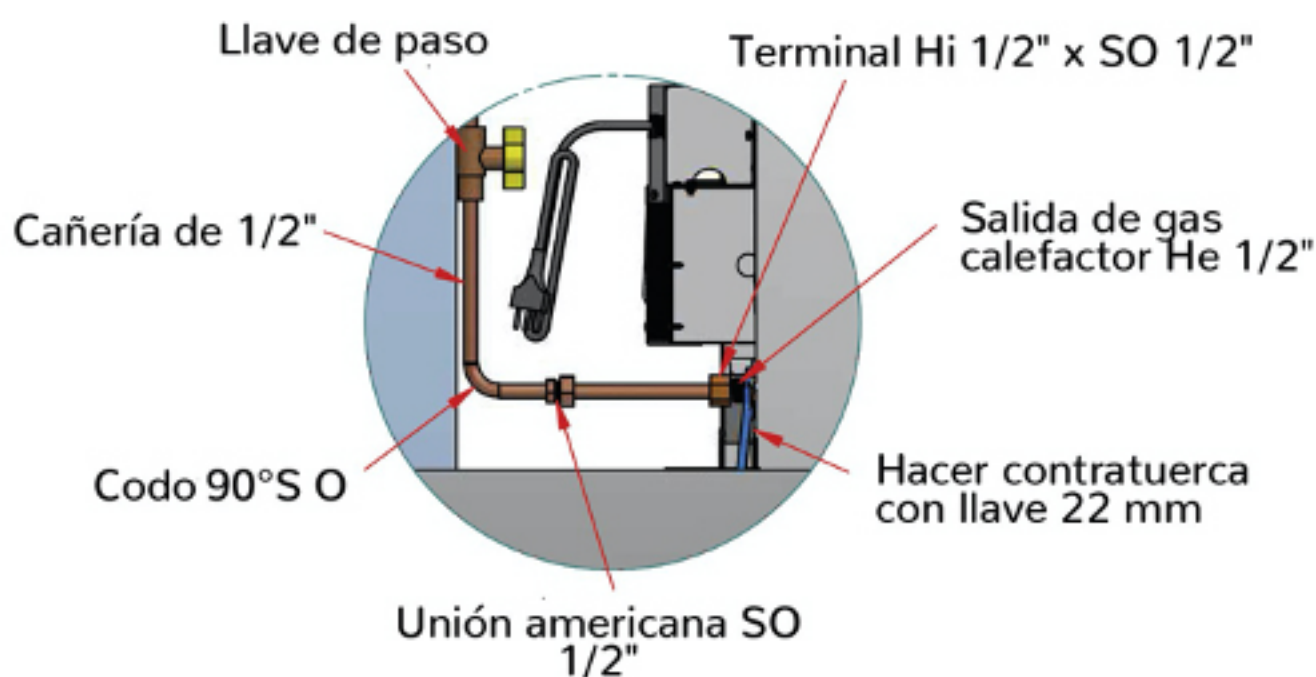

CALEFACTOR A GAS DE ALTA EFICIENCIA DE TIRO NATURAL (TIPO Bs)

Instalación por **Técnico SEC - DS 66** y Modificaciones

CONEXIÓN A RED DE GAS (Recomendada)

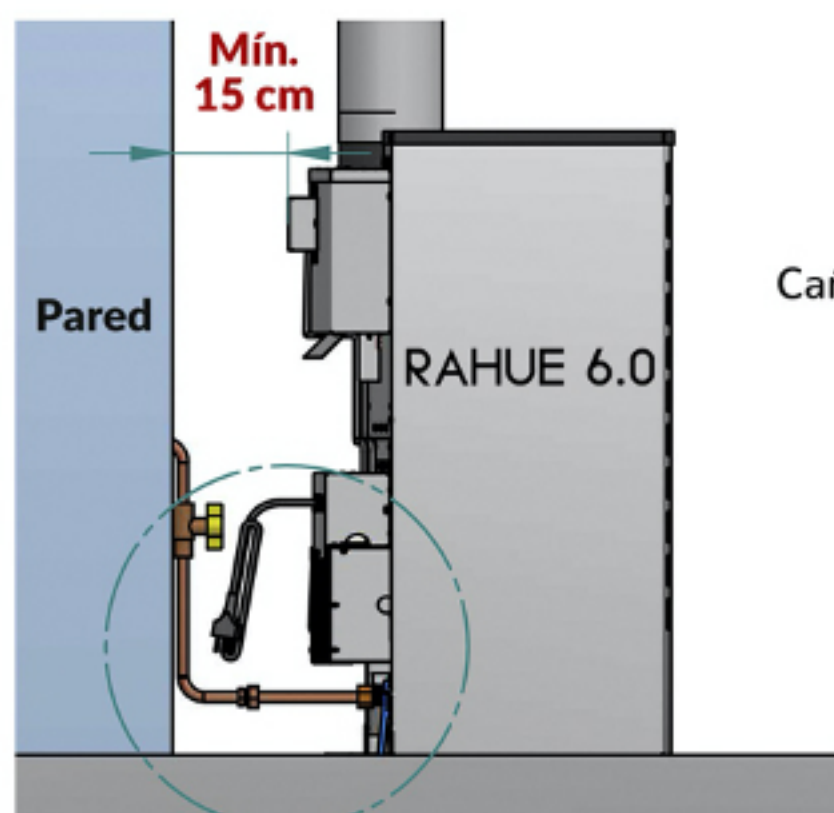

SUGERENCIAS TÉCNICAS:

CAÑERÍAS DE COBRE TIPO L CON SOLDADURA FUERTE A LA PLATA o SP6

ABRAZADERAS A MURO


COMPROBAR PRESIÓN NOMINAL EN DINÁMICA DEL GAS CON COLUMNA DE AGUA (GLP - 28 mbar / GN - 18 mbar)

HACER PRUEBA DE HERMETICIDAD




**NO ENCERRAR
ENTRE PAREDES**

CONEXIÓN A CAÑERÍA RED DE GAS

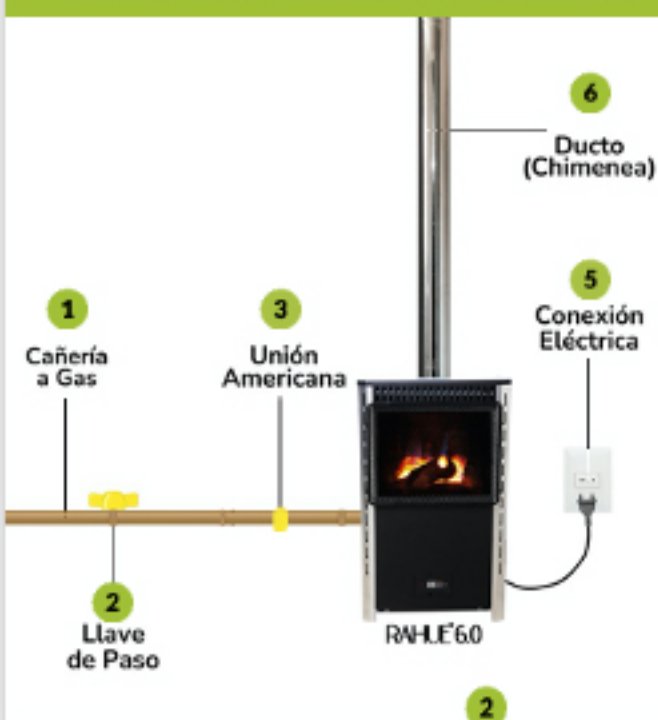

CONEXIÓN A CILINDRO 45 Kg - GLP

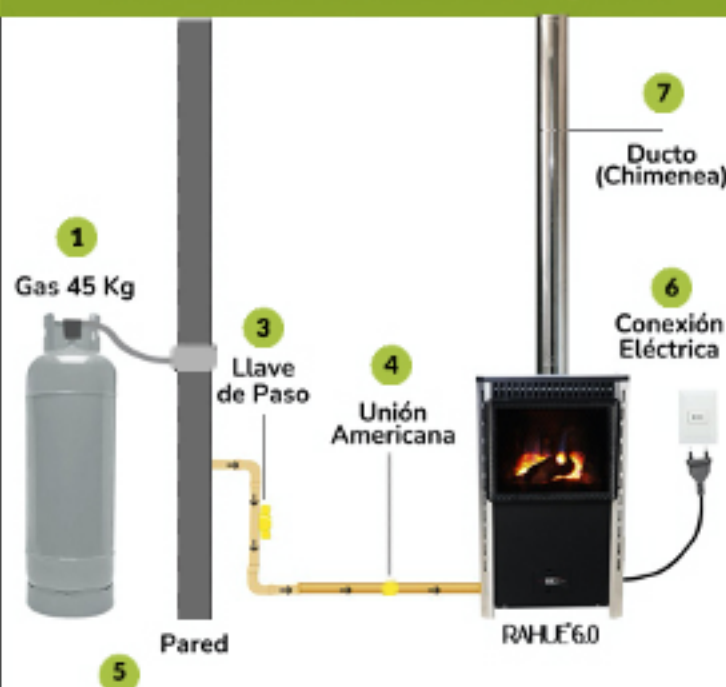

CONEXIÓN A CILINDRO 15 Kg - GLP

